


## SEZIONE POZZETTO TIPO

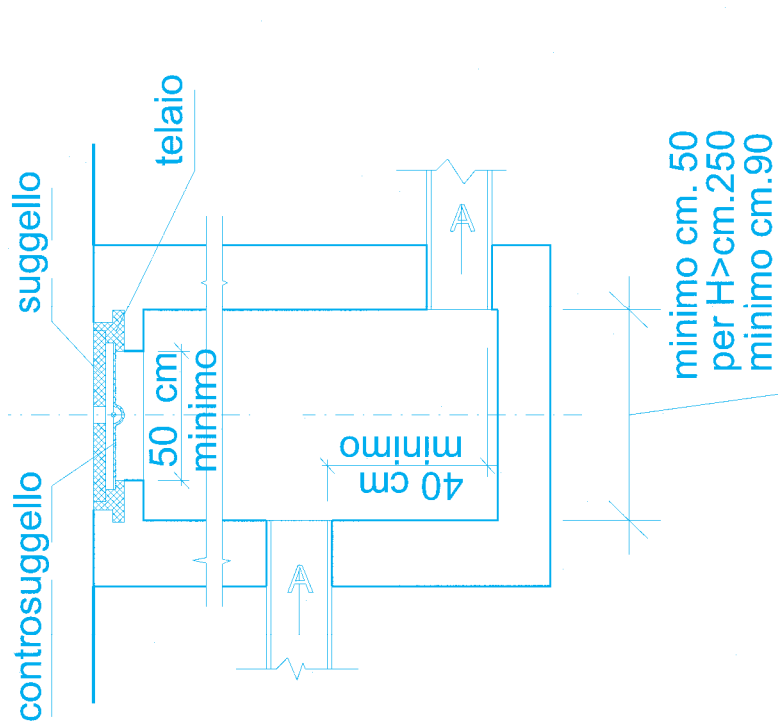

**TIPO DI POZZETTO PER PRELIEVO CAMPIONI AI SENSI DELLA LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319**

Il pozzetto a pianta quadrata o circolare dovrà essere perfettamente impermeabile ed avere le seguenti caratteristiche:

- a) - l'ubicazione del pozzetto di prelievo deve essere sullo scarico e valle dell'ultima immissione;
- b) - il chiusura di accesso deve avere un diametro di cm 50 se circolare e dimensioni di cm 50x50 se quadrato e deve essere dotato di doppio suggello;
- c) - il dislivello tra il fondo della tubazione affluente e il fondo della tubazione effluente non deve essere inferiore a cm 40;
- d) - le dimensioni interne non devono essere inferiori a cm 50 di diametro se circolari o a cm 50x50 se quadrato;
- e) - per profondità superiori a m 2,5 (misurate dal fondo del pozzetto al piano di accesso) si dovrà realizzare un pozzetto accessibile con diametro minimo di cm 90.

**AVVERTENZE: IL POZZETTO DEVE ESSERE TENUTO A CURA DELLA DITTA E SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA STESSA, SEMPRE AGIBILE E SGOMBRO DI SEDIMENTI.**

## PIANTE POZZETTO TIPO

