



CITTA'  
di  
MONCALIERI

S.MARIA

GRUPPO POSTEGGI



INDIVIDUAZIONE AREA	Via S. Maria, Moncalieri (TO)	Mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (tutto l'anno)
<p>VIABILITA' (accessi carrai edifici su area mercantile, accessi pedonali edifici su area mercantile)</p>	<p>L'area ex mercatale (gruppo posteggi) è localizzata in un'area confinante a Nord con una zona attrezzata ad ospitare un mercato semicoperto, a Sud-Est e Ovest con edifici privati.</p> <p>Non vi sono accessi carrai e pedonali di edifici incidenti sull'area mercatale.</p>	



CITTA'  
di  
MONCALIERI


S.MARIA

GRUPPO POSTEGGI



LEGENDA

-  Settore merceologico\_ ALIMENTARE
-  Settore merceologico\_ NON ALIMENTARE
-  Posto vuoto
-  Estintore portatile
-  Idrante soprasuolo di futura installazione (in seguito a progetto)
-  Rete acquedotto comunale
-  Percorso d'esodo orizzontale

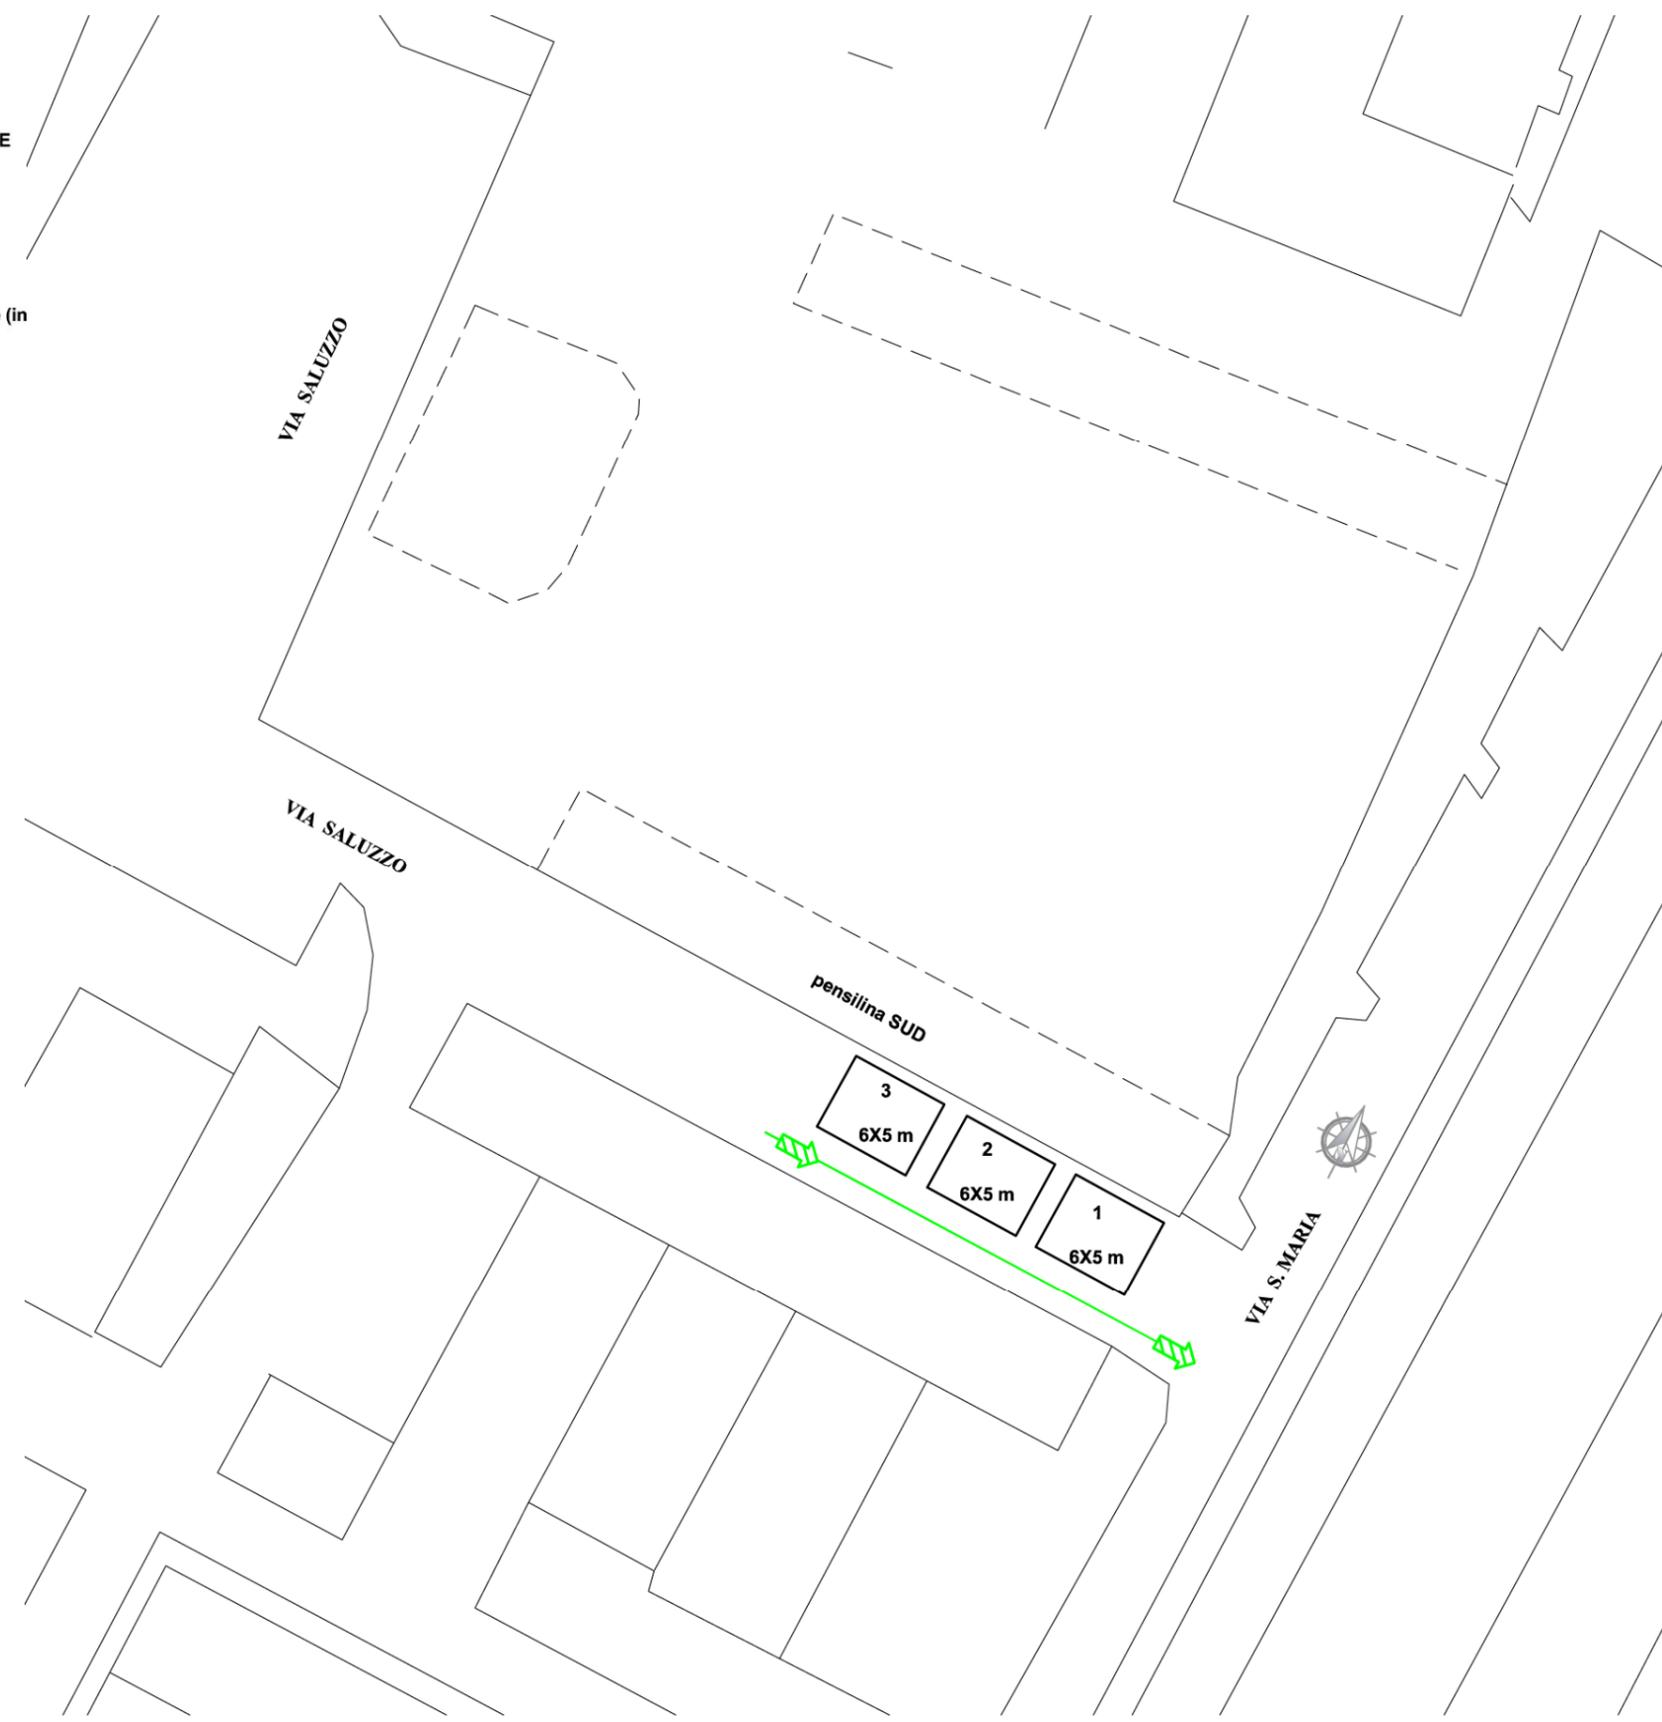



CITTA'  
di  
MONCALIERI

S.MARIA

GRUPPO POSTEGGI



CARATTERISTICHE DEL MERCATO	<p>SUPERFICIE OCCUPATA</p> <p>120mq</p> <hr/> <p>SUPERFICIE DI TRANSITO UTENTI</p> <p>___mq</p> <hr/> <p>CAPIENZA STIMATA (2mq/persona)</p> <p>n. persone _____</p> <hr/> <p>LIVELLO DI RISCHIO (DGR 29/12/2014 n. 59-870)</p>	N. IDENTIFICATIVO	NOMINATIVO	SETTORE	SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA	TIPOLOGIA PUNTO VENDITA	VARIE	
		1						
		2						
		3						
DELIMITAZIONE AREA MERCATALE	Non sono presenti transenne a delimitazione degli accessi al mercato.							
POSTO VENDITA	Individuati con segnaletica a terra.							
SPAZI DI SOSTA MEZZI MERCATALI	Non individuati.							
SERVIZI IGIENICI PERSONALE/ UTENTI	Non presenti.							
PERCORSI MEZZI DI SOCCORSO	E' garantito l'accesso ai mezzi di soccorso direttamente da strada.							
MEZZI ANTINCENDIO IN DOTAZIONE ALL'AREA MERCATALE	Non sono presenti idranti.							
UTILIZZO GPL - BOMBOLE	Non sono presenti esercizi con utilizzo di GPL.							

DEPOSITI MATERIALE DI SCARTO	Non sono identificate aree attrezzate ad uso deposito rifiuti/ scarti.
SOTTOSERVIZI IN DOTAZIONE DELL'AREA MERCATALE	Non individuati
IMPIANTI A SERVIZIO DEL SINGOLO ESERCIZIO	
<i>Impianto elettrico</i>	
<i>Impianto idrico</i>	
<i>Gruppo elettrogeno</i>	
MEZZI ANTINCENDIO IN DOTAZIONE DEGLI ESERCIZI	In generale, gli esercizi sono dotati di estintori.
CARTELLONISTICA DI SICUREZZA	Non risulta esserci nessuna cartellonistica di sicurezza.
PERCORSI ESODO IN EMERGENZA	Non identificati ma conformi per larghezza $\geq 1.20$ m e per sfogo verso pubblica via/ luogo sicuro.



CITTA'  
di  
MONCALIERI

**S.MARIA**

GRUPPO POSTEGGI



ANOMALIA RISCONTRATE		
AZIONI MIGLIORATIVE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Affissione cartellonistica con pannelli informativi/ formativi</li> <li>▪ Individuazione aree di deposito materiali di scarto</li> <li>▪ Obbligo presenza per ogni esercizio di estintore con potere estinguente 34 A 144BC</li> </ul>	STIMA COSTI (in Euro)
		500 300 a carico dell'esercente
PROCEDURE (informazione- formazione)	Distribuzione fascicolo informativo.	100
		<b>TOTALE</b> <b>900</b>



**CITTA'  
di  
MONCALIERI**

**S.MARIA**

**GRUPPO POSTEGGI**

